Dimensions [mm] (els dibuixos no estan a escala)

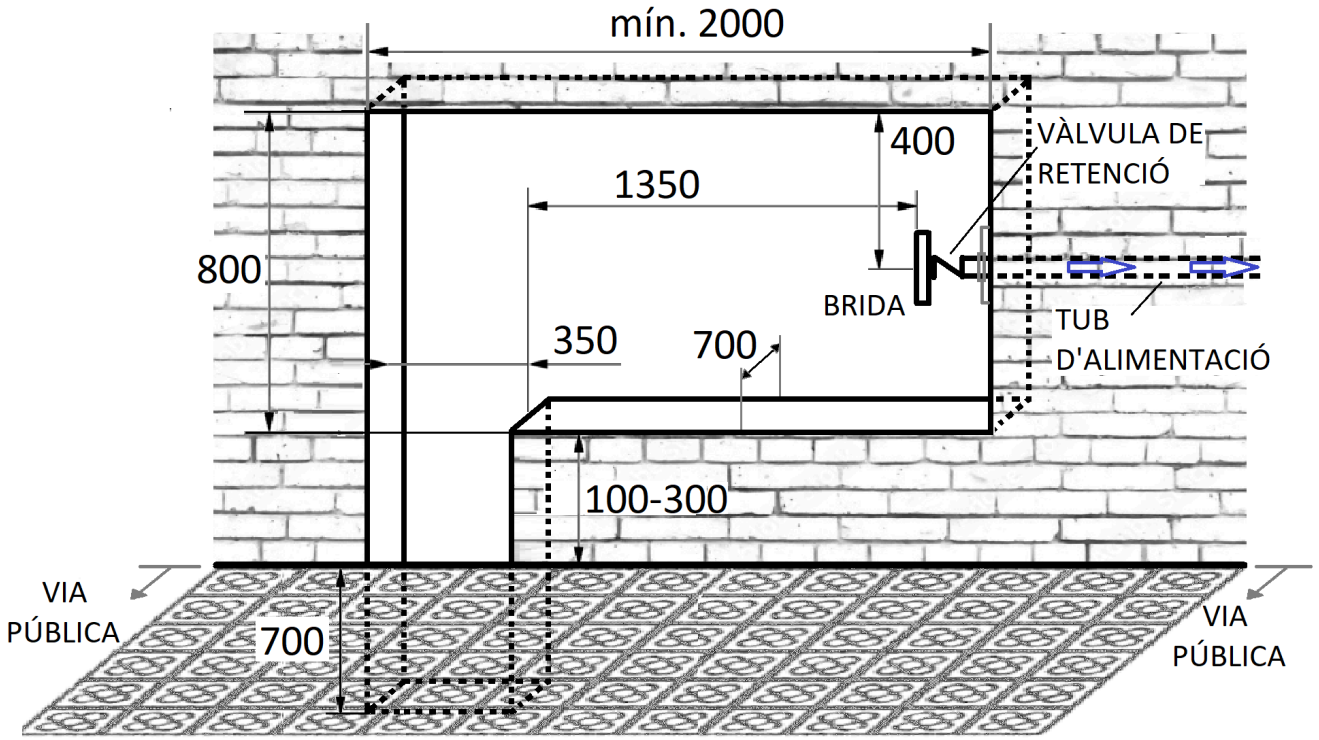

Vàlvula de retenció	Brida
	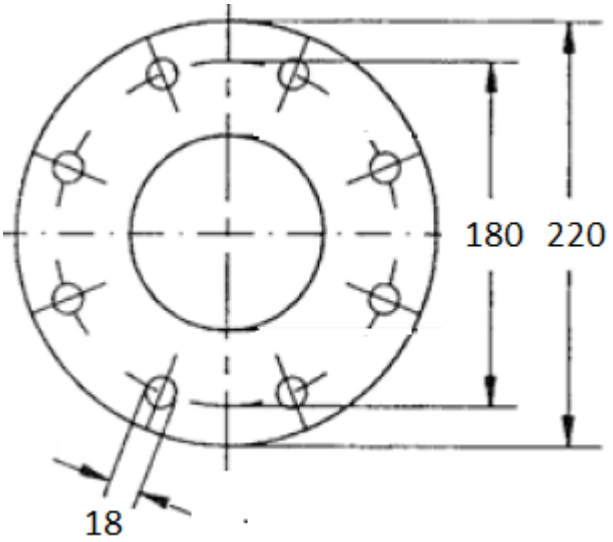

Requisits	
Ubicació	● En façana. Alternativament, s'ha d'afegir desguàs i ha d'estar a la planta baixa en un lloc de lliure accés i ús comú. ● Al nivell pel qual entra el ramal/escomesa.
Parts	**Parets i terra:** han d'estar impermeabilitzats. No poden ser pantalles metàl·liques. **Porta:** ha d'obrir cap a l'exterior de l'allotjament. Ha de garantir l'accés sense dificultats a tot l'espai de l'armari. No pot ser una pantalla metàl·lica. **Pany de porta:** ha d'estar homologat per Aigües de Barcelona. **Tub d'alimentació:** ha de quedar fixat horitzontalment. **Brida:** ha de complir l'UNE 1092. Ha de ser de PN16.
Observacions	● Totes les cotes s'expressen en mil·límetres. ● Si no es poden seguir les dimensions, o per qualsevol altre requisit especial, s'ha de consultar prèviament. ● En cas de no haver-hi il·luminació externa suficient, se n'ha d'afegir una adequadament protegida contra projeccions d'aigua segons la legislació aplicable. ● Aigües de Barcelona pot requerir que s'instal·li una clau de pas i/o una vàlvula de retenció addicionals en funció de la instal·lació.
Recomanacions	● Mantenir neteja i ordre general.

*Tots els materials en contacte amb l'aigua han de complir la legislació vigent.

*Les especificacions s'han de seguir sempre que també es compleixi la normativa vigent d'obligat compliment.