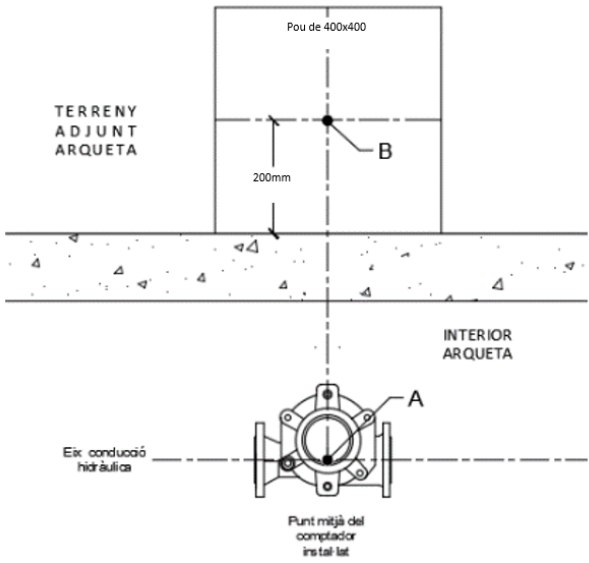
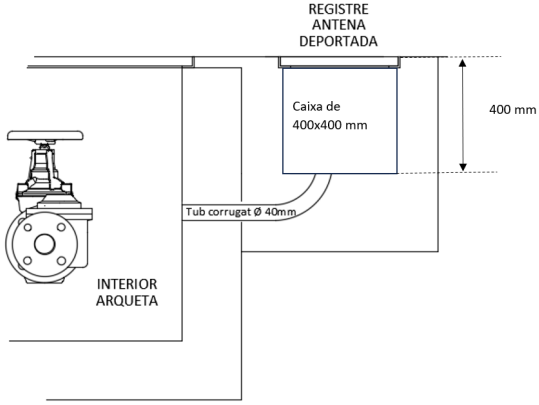


 Aigües de Barcelona	ESPECIFICACIÓN	Código: EPS-16 Instalación registro para emisor deportado	Rev. núm. 01
	Modelo: MOD-11_1a Revisión: 02		Pág. 1 de 1

Dimensiones [mm] (los planos no están a escala)	
PLANTA	SECCIÓN
	

Requisitos	
Ubicación	- Al lado de la arqueta donde se ubica el contador (al nivel por el que entra el ramal/acometida). - Lugar de libre acceso y uso común.
Partes	Paredes y suelo: deben estar impermeabilizados. No pueden ser pantallas metálicas, preferentemente material plástico. Tubo corrugado: de Ø40 mm para conducciones eléctricas, impermeabilizado, recto, paralelo al eje de vía pública y perpendicular al eje con el tubo de alimentación. Va desde la arqueta del contador hasta la arqueta donde se ubicará el emisor deportado de telelectura. Marco y tapas: deben ser preferentemente de material plástico y cumplir con la UNE 124 con la resistencia adecuada por su ubicación. Deben ser registrables.
Observaciones	Si no se pueden seguir las dimensiones, o para cualquier otro requisito especial, debe consultarse previamente.