Dimensiones [mm] (los dibujos no están a escala)

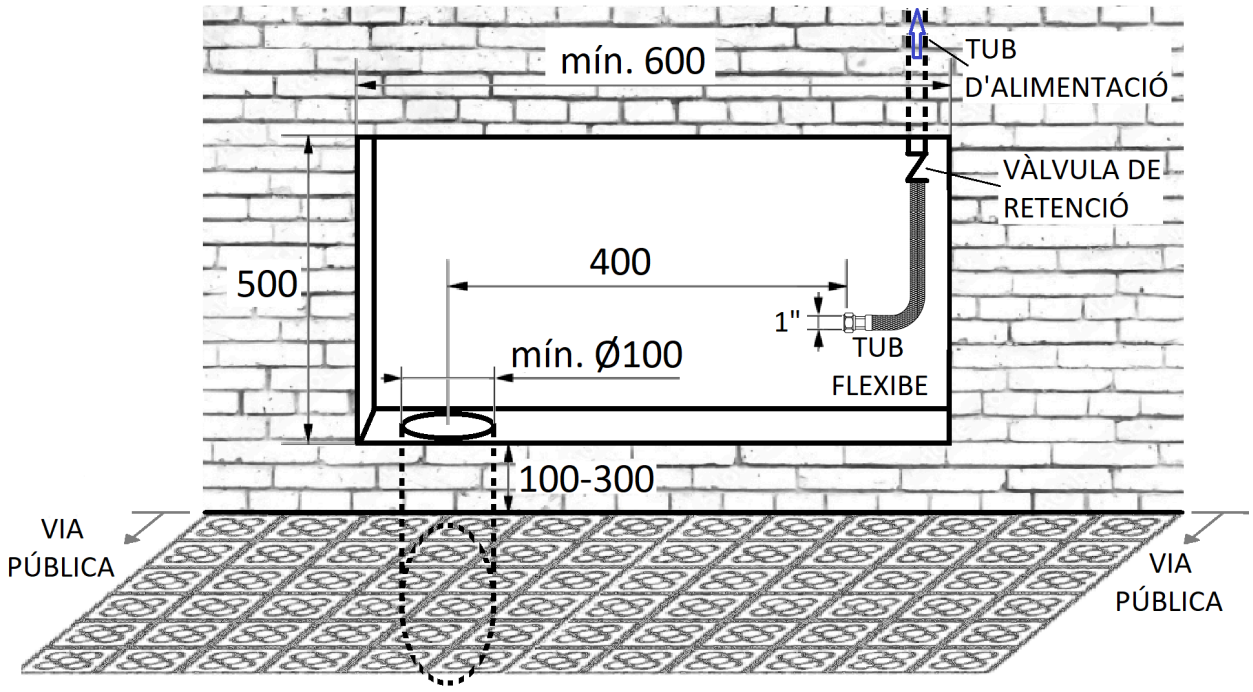

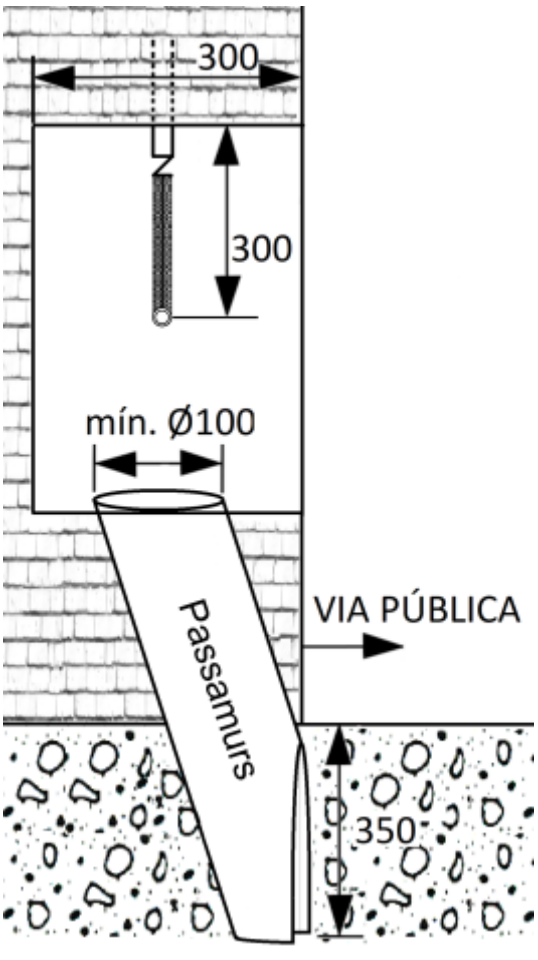

Tubo flexible

Válvula de retención

Requisitos	
Ubicación	● En fachada. Alternativamente, debe añadirse desagüe y debe estar en la planta baja en un lugar de libre acceso y uso común. ● Al nivel por el que entra el ramal/acometida.
Partes	**Paredes y suelo:** deben estar impermeabilizados. No pueden ser pantallas metálicas. **Pasamuros (encamisado):** debe estar impermeabilizado y recto. Va desde el armario hasta el inicio de la vía pública. **Puerta:** debe abrir hacia el exterior del alojamiento. Debe garantizar el acceso sin dificultades a todo el espacio del armario. No puede ser una pantalla metálica. **Cerradura de puerta:** debe estar homologada por Aigües de Barcelona **Tubo flexible:** el lado de la válvula de salida debe ser una tuerca loca hembra 1" Gas. El trenzado debe ser de acero inoxidable. La longitud debe facilitar el montaje del contador y del resto de la instalación. Todos los accesorios de conexión deben ser de PN16.
Observaciones	● Si no se pueden seguir las dimensiones, o para cualquier otro requisito especial, debe consultarse previamente. ● En caso de no existir iluminación externa suficiente, debe añadirse una adecuadamente protegida contra proyecciones de agua según la legislación aplicable. ● Aigües de Barcelona puede requerir que se instale una llave de paso y/o una válvula de retención adicionales en función de la instalación.
Recomendaciones	● Mantener limpieza y orden general

*Todos los materiales en contacto con el agua deben cumplir la legislación vigente.

*Las especificaciones deben seguirse siempre que también se cumpla la normativa vigente de obligado cumplimiento